

PLANLEGGING OG FORBEREDENDE ARBEIDER


BALANSERT VENTILASJON MED VARMEGJENVINNING

Denne blir vedlagt prosjektert tilbud eller bekreftelse

VIKTIG INFO!

1. SNEKKER - MONTØR

- a) **Spalte i dører** min. 10 mm der luften skal passere.
- b) **Kjøkken.** Egen lufteventil på kjøkken for lufttilførsel kjøkkenventilator plasseres i yttervegg (medfølger pakkesett).
- c) **Ildsted.** Lufttilførsel for ildsted på 150-300 m³/h bør være i form av friskluftkanal direkte til ildstedet (beskrevet i NBI's byggedetaljblad A 552.135).
- d) **Plassering** av aggregat i nærheten av våtrom (for drenering) og ikke for nær soverom (lyd).
Skapaggregat i våtrom plasseres i område 3.
- e) **Oppheng** av skapaggregat.
Vegg må være lydisolert for å redusere lydoverføring.
Det kreves tilstrekkelig feste for skruene.
Spikerslag mellom stendere for feste over og under aggregat bør være min. 48x98 mm. Se skissen. Avstand mellom spikeslag er:
S3R/S3RK 640 mm
S4R-S7R 900 mm, bør hvis mulig understøttes til gulv.
SL4R 750 mm som S-modell
- f) **Adkomst.** Aggregat må sikres god adkomst for service/vedlikehold.
For skapaggregat (S) må dører lett kunne åpnes.
For loftaggregat (L) skal plass foran aggregatdør være min. 60cm x (aggregatlengde + 100cm).
Plass over aggregatet min. 50 cm.
- g) **Brannkrav.** Eventuelle branntekniske krav må avklares.

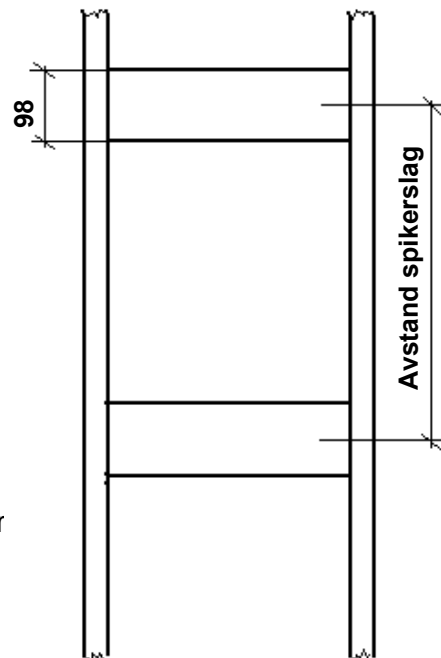

2. RØRLEGGER

- a) **Dreneringsopplegg (kun for L4, L7)** (15 mm) må sikres mot frysing og vannlekkasjer og vannlås må monteres. Legges korteste vei ned til varmt rom med sluk, lufferør.

3. ELEKTRIKER

- a) **Strømtilførsel.** Aggregatene har ca. 2 m ledning med plugg og krever et enfase jordet stikk rett i nærheten Små boligaggr. 10 A, større boligaggr. 16 A – sjekk spesifikasjoner.
Evt. separat kjøkkenhette, eget stikk 10A i område overskap. Skal kjøkkenhette koples til ventilasjons- aggregat må det legges min. Ø 16 rør for trekking av signalkabel.
- b) **Opplegg for styringsbryter.** Rør Ø 20 for trekking av ISDN ledning for styring av aggregatet, legges mellom aggregatet og til lett tilgjengelig plass i boligen (f.eks. utenfor bad) og avsluttes med dobbel veggboks innfelt (Elko) eller utenpåliggende med 18 mm tilleggskabel (Elko).
Her plasseres styringsbryter. Styreledning må ligge min. 30 cm vekk fra eventuell 230 V kabel.

Plassering av varmekilder må samordnes med avtrekksventiler så ikke tilført varme suges rett ut i ventil eller dørspalte.

NB! De enkelte produkters monteringsveiledning må følges